


Messung $\leq 80A$

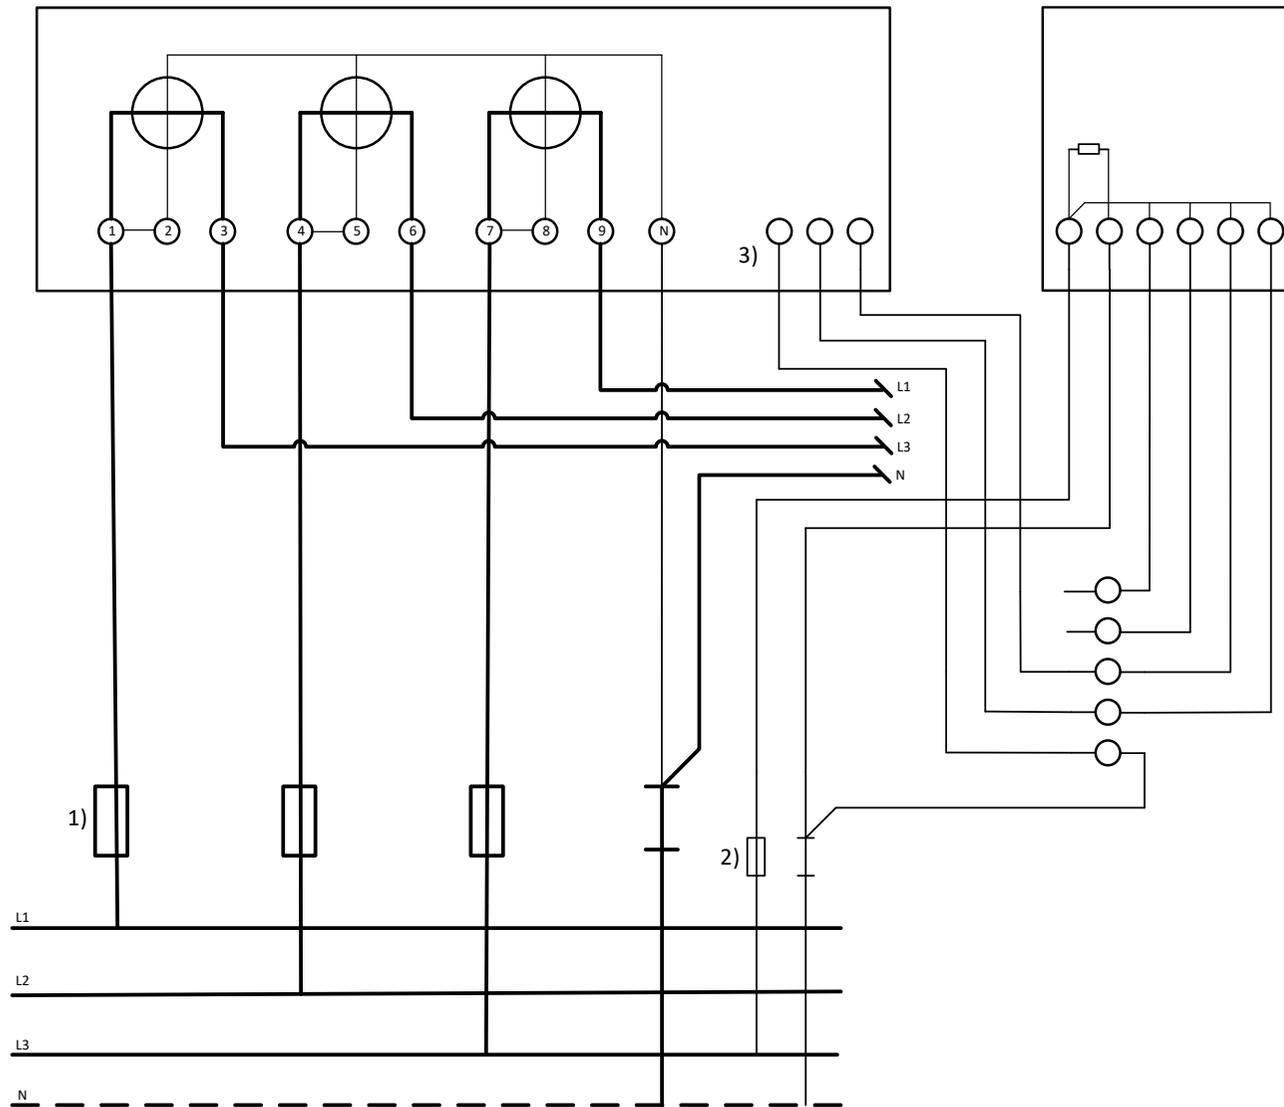

Legende

- 1) Überstromunterbrecher
- 2) Steuerüberstromunterbrecher
- 3) 3 Steuerdrähte

Steuerdrähte

- | | |
|--------------------|-------|
| Steueneutralleiter | Nr. 0 |
| Tarif HT/NT | Nr. 4 |
| P-Max. | Nr. 7 |

Leiterquerschnitte

- | | |
|----------------------|--------------------|
| Strompfad mind. | 4mm ² |
| Zähler Neutralleiter | 2.5mm ² |
| Steuerdrähte | 1.5mm ² |

Wirk. - Kontrollmessung $\geq 500A$

